

Consorzio Bonifica Isontina

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

34077 Ronchi dei Legionari (GO), Via Roma n. 58 - Tel. 0481-774311 Fax: 0481-774333
C.F. 90007040315 E-Mail info@planuraisontina.it

Prot. n. 2127

Rif. DL/dl

PER COMPETENZA
paolo
dice/brm
PER CONOSCENZA

Ronchi dei Legionari, 27 NOV. 2014

Spett.le
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
Via Aquileia, 46
34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Inviata esclusivamente a mezzo PEC:

aeroporto.fvg@legalmail.it

OGGETTO: Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari.
Progetto preliminare (approvato con Accordo di Programma del 11/08/2014 tra Regione Autonoma Friuli, Provincia di Gorizia, Comune di Ronchi dei Legionari e Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.)
Conferenza dei Servizi Preliminare di cui all'art. 14bis e seguenti della legge 241/1990.
Parere

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 1939/2014 dd. 15/09/2014 ed al verbale della "Conferenza dei Servizi Preliminare di cui all'art. 14bis e seguenti della legge 241/1990" dd. 02/10/2014,

- **ESAMINATO** il progetto preliminare;
 - **CONSTATATO CHE** le opere di urbanizzazione del Polo intermodale interessano un tratto di tubazione irrigua interrata in PVC DN. 160 mm. del Settore n. 32 dell'impianto pluvirriguo Bacino n. 3;
- tutto ciò premesso,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, le vigenti norme in materia ambientale, edilizia, sicurezza e difesa del suolo e le eventuali prescrizioni da parte di altri Enti, la realizzazione delle opere previste dal progetto preliminare con le seguenti prescrizioni di massima in attesa della redazione del progetto definitivo:

- sulle pp.cc 843/1, 843/3, 844/3, 848/4, 848/1, 850/1, 851/1 F.M. 3 del C.A. e C.C. di Ronchi dei Legionari insiste una tubazione irrigua interrata in PVC DN. 160 mm. e relative apparecchiature idrauliche di consegna e regolazione, posta parallelamente al tracciato ferroviario Venezia-Trieste (vedi planimetria allegata). Tale condotta serve un territorio agricolo che non verrà interessato dalle opere di urbanizzazione del Polo intermodale, risulta pertanto necessario mantenerla in funzione.


AEROPORTO F.V.G. S.p.A.	
N.	2356/2014
DD.	7-11-2014

Non avendo a disposizione elementi progettuali di dettaglio tali da individuare esattamente in loco la posizione della tubazione rispetto alla progettata fermata ferroviaria, si prescrive l'eventuale rilocalizzazione della tubazione e delle relative apparecchiature idrauliche di consegna e regolazione al di fuori del sedime ferroviario qualora le stesse interferiscano con la prevista banchina. Nel tratto di interferenza con il collegamento pedonale (punto A della planimetria), si prescrive la sostituzione della tubazione irrigua da PVC DN. 160 mm. ad acciaio dn. 150 mm. posta entro adeguato tubo di protezione atto allo sfilamento della condotta in caso di manutenzione.

Prescrizioni di carattere generale:

- la stagione irrigua inizia di norma dalla prima decade di marzo e termina approssimativamente con la fine ottobre, pertanto nel periodo non è assolutamente possibile interrompere il servizio irriguo salvo che non si adottino soluzioni tecniche alternative atte a garantire il continuo e regolare flusso dell'acqua nella rete a pressione;
- tutte le spese di rilocalizzazione, sostituzione e messa in protezione della tubazione irrigua e delle relative apparecchiature idrauliche di consegna e regolazione, sono a carico dell'Ente incaricato alla realizzazione del Polo Intermodale.

Distinti saluti.







IL PRESIDENTE
(Enzo Lorenzon)

ALLEGATI:

- n. 1 corografia 1:5000 Impianto Irriguo interferente.


LEGENDA

-  Tubazione PVC DN. 160 mm.
-  Pozzetto manovra - alloggiamento valvolame
-  Direzione di scorrimento dell'acqua
-  P.to A - Tubazione da sostituire



Scala 1:5.000

TAV. 1

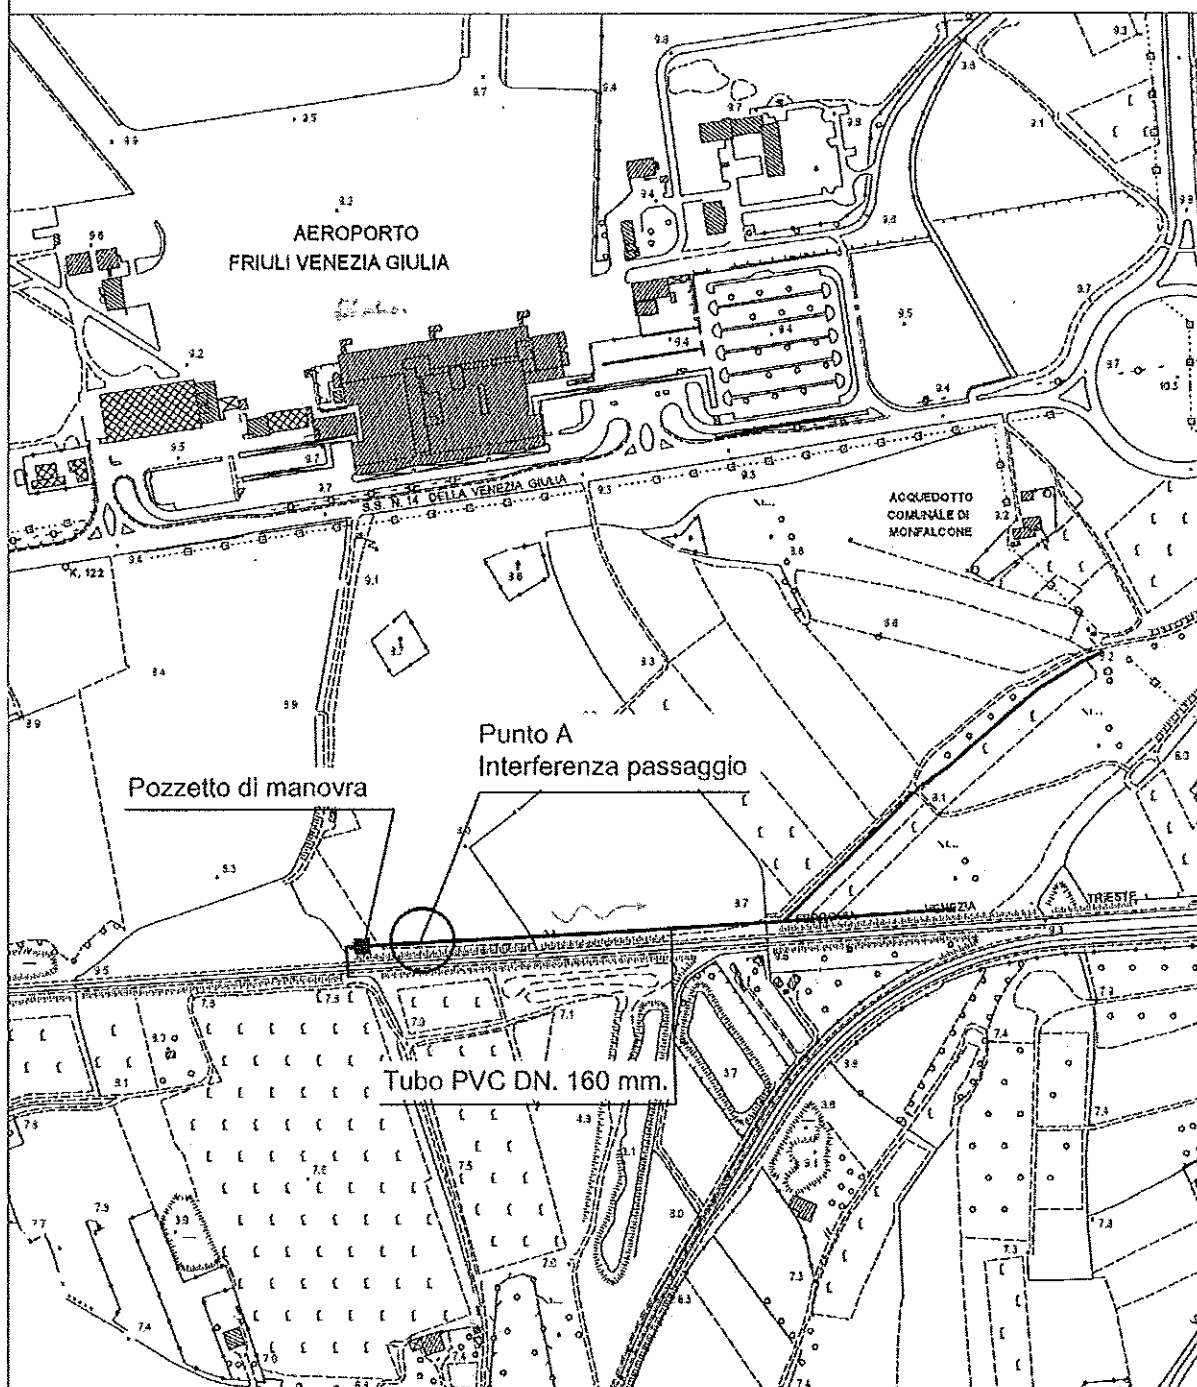



Data: Ven 07/11/2014 08:53
Da: cbpi <cbpi@legalmail.it>
A: aeroportofvg@legalmail.it
Oggetto: prot. 2127 dd. 07-11-2014
Allegato/i: Prot. 2127 dd. 07-11-14.pdf(*dimensione 90 KB*)
Planimetria_5000.pdf(*dimensione 296 KB*)

Si invia protocollo n. 2127 dd. 07-11-2014 con
relativo allegato.
Distinti saluti

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina

[Handwritten signature]